扫一扫浏览官网　扫一扫关注我们

# 常温型封浆料 AGM-FJ65

**常温型封浆料**是由细骨料、水泥、多种外加剂预拌而成的水泥基干混材料，现场按照要求加水搅拌，均匀后形成的浆体，具有一定的粘度，可以和混凝土良好的结合在一起。

## 产品特点

- 微膨胀；
- 早强、高强、不泌水，不离析，施工更加简便快捷，确保工程质量；
- 不腐蚀钢筋，抗油渗，耐久性好；
- 绿色无污染，无毒，无味。

## 技术指标

| 检测项目 | 技术指标 | | 实测 |
|---|---|---|---|
| 抗压强度（Mpa） | 1d | ≥30 | ≥35 |
| | 3d | ≥45 | ≥48 |
| | 28d | ≥65 | ≥70 |
| 抗折强度（Mpa） | 28d | ≥7 | ≥10.5 |
| 跳桌流动度（mm） | 130-170 | | |
| 竖向膨胀率（%） | 3h | | ≥0.02 |
| | 24h与3h差值 | | 0.02-0.30 |
| 氯离子总含量（%） | ≤0.03 | | |
| 泌水率（%） | 0 | | |

## 适用范围

装配式预制框架柱，剪力墙等与基础的灌浆仓封堵。

## 施工工艺

- 施工前处理底面与梁板之间的杂物、尘土、油污。
- 密封料拌合时，应按照产品要求的用水量加水，不允许填加其它材料。
- 拌合完成后直接填充在预制板与底面连接处，每侧填实，深度不少于2cm，外表面抹平。

河北达奥达建材科技股份有限公司
Hebei Daaoda Building Materials Technology Co., Ltd.
公司地址：高碑店市东方路北侧兴隆大街西侧
客服热线：400-000-9959　0312-2951018　传真：0312-7934411
电子邮件：daao@daaoda.com　网址：www.daaoda.com

扫一扫浏览官网　扫一扫关注我们

## 包装及贮存

- 本产品包装为彩印复合包装、PE包装，25kg/袋。
- 干燥、阴凉条件下，贮存期6个月。

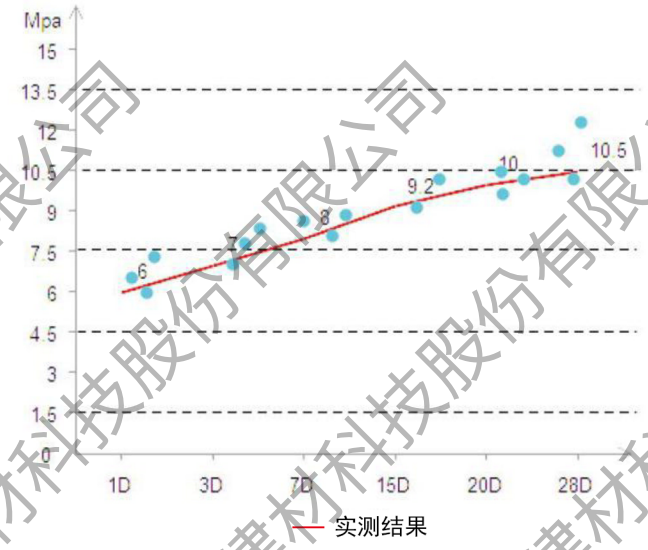


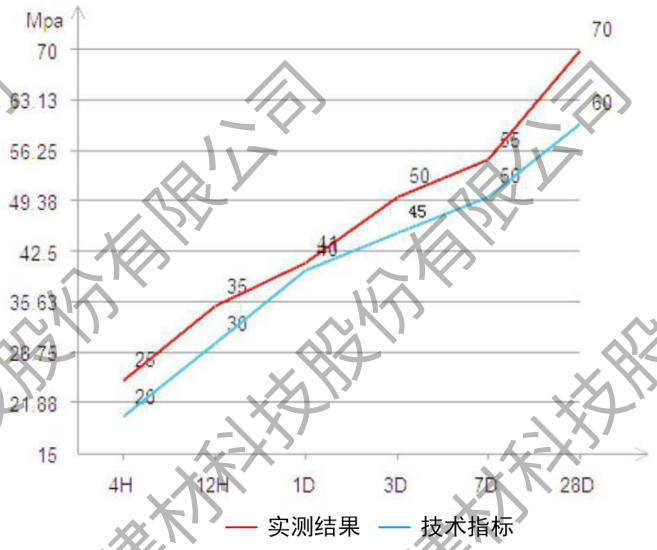

180001280333
(2018)国认监认字(077)号
2019-005680
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

# 检 验 报 告

# TEST REPORT

BETC-CL2-2019-02191

工程/产品名称
Name of Engineering/Product 封锚砂浆

委托单位
Client 河北达奥达建材科技股份有限公司

检验类别
Test Category 委托检验

国 家 建 筑 工 程 质 量 监 督 检 验 中 心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION
AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

# 国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

## TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号(Commission No.):2019-005680

报告编号(No. of Report):BETC-CL2-2019-02191 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委托单位(Client) | | 河北达奥达建材科技股份有限公司 | | |
| 地 址(ADD.) | | ------ | 样品编号(NO.) | CL2-2019-02191 |
| 样品(Sample) | 名 称(Name) | 封锚砂浆 | 状 态(State) | 正常 |
| | 商 标(Brand) | ------ | 规格型号(Type/Model) | ------ |
| 生产单位(Manufacturer) | | 河北达奥达建材科技股份有限公司 | | |
| 送样日期(Date of delivery) | | 2019-07-02 | 数 量(Quantity) | 25kg |
| 工程名称(Name of engineering) | | ------ | | |
| 检验(Test) | 项 目(Item) | 跳桌流动度、抗压强度(1d、3d、28d) | 地 点(Place) | 北三环材料二室试验室 |
| | 仪 器(Instruments) | 水泥胶砂流动度测定仪、行星式水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、电子天平、游标卡尺、水泥胶砂抗压抗折试验机 | 日 期(Date) | 2019-07-08～08-05 |
| 检验依据(Test based on) | | GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》<br>GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 | | |
| 判定依据(Criteria based on) | | ------ | | |

检 验 结 论 (Conclusion)

依据GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》和GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》进行检验，检验结果见本报告第2页。

（本页以下无正文）

| | |
|---|---|
| 备 注 | 配比：粉料:水=1:0.18（重量比）；<br>批号：19024；出厂日期：6月22日。 |

| 批准(Approval) | 审核(Verification) | 主检(Chief tester) | 联系电话(Tel.) | 报告日期(Date) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 010-84283858 | 2019-08-12 |

# 国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

## TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

样品编号（No. of Report）：CL2-2019-02191　　第 2 页 共 2 页(Page 2 of 2)

| 序号 | 检验项目 | | 技术要求 | 检验结果 | 单项评定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 跳桌流动度，mm | | --- | 187 | --- |
| 2 | 抗压强度，MPa | 1 | --- | 20.0 | --- |
| | | 3d | --- | 40.6 | --- |
| | | 28d | --- | 63.8 | --- |

（本页以下无正文）